

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市成東 528 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 山武市成東 528 番地先～同 536 番地先外 1 箇所

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 2 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等 なし。

④道路復旧は、本復旧までの施工とする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。


⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----|----|----|------|-------------------------|--|--|--|------|------|
| 令和 3 年度 | 工事番号 | | 企業長 | 局長 | 課長 | 課長補佐 | 班長 | | | | 設計主任 | 浄書校合 |
| 工事名 | 山武市成東528番地先配水管改良工事 | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 配水管改良事業 | | | | | 工事場所 | 山武市成東528番地先～同536番地先外1箇所 | | | | | |
| 予算科目 | | | | | | | | | | | | |
| 工事費総額 | | | | | | | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | | | | | | | | |
| 工事概要 | <p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L=140.2m</p> <p>2. 給水装置工事 3件</p> | | | | | | | | | | | |
| 備考 | 配水管除却：VP φ 50 L=22.0m（内21.0m残置）ACP φ 75 L=13.0m（残置） | | | | | | | | | | | |
| 工事施行方法 | 請 負 | | | | | | | | | | | |

案内図

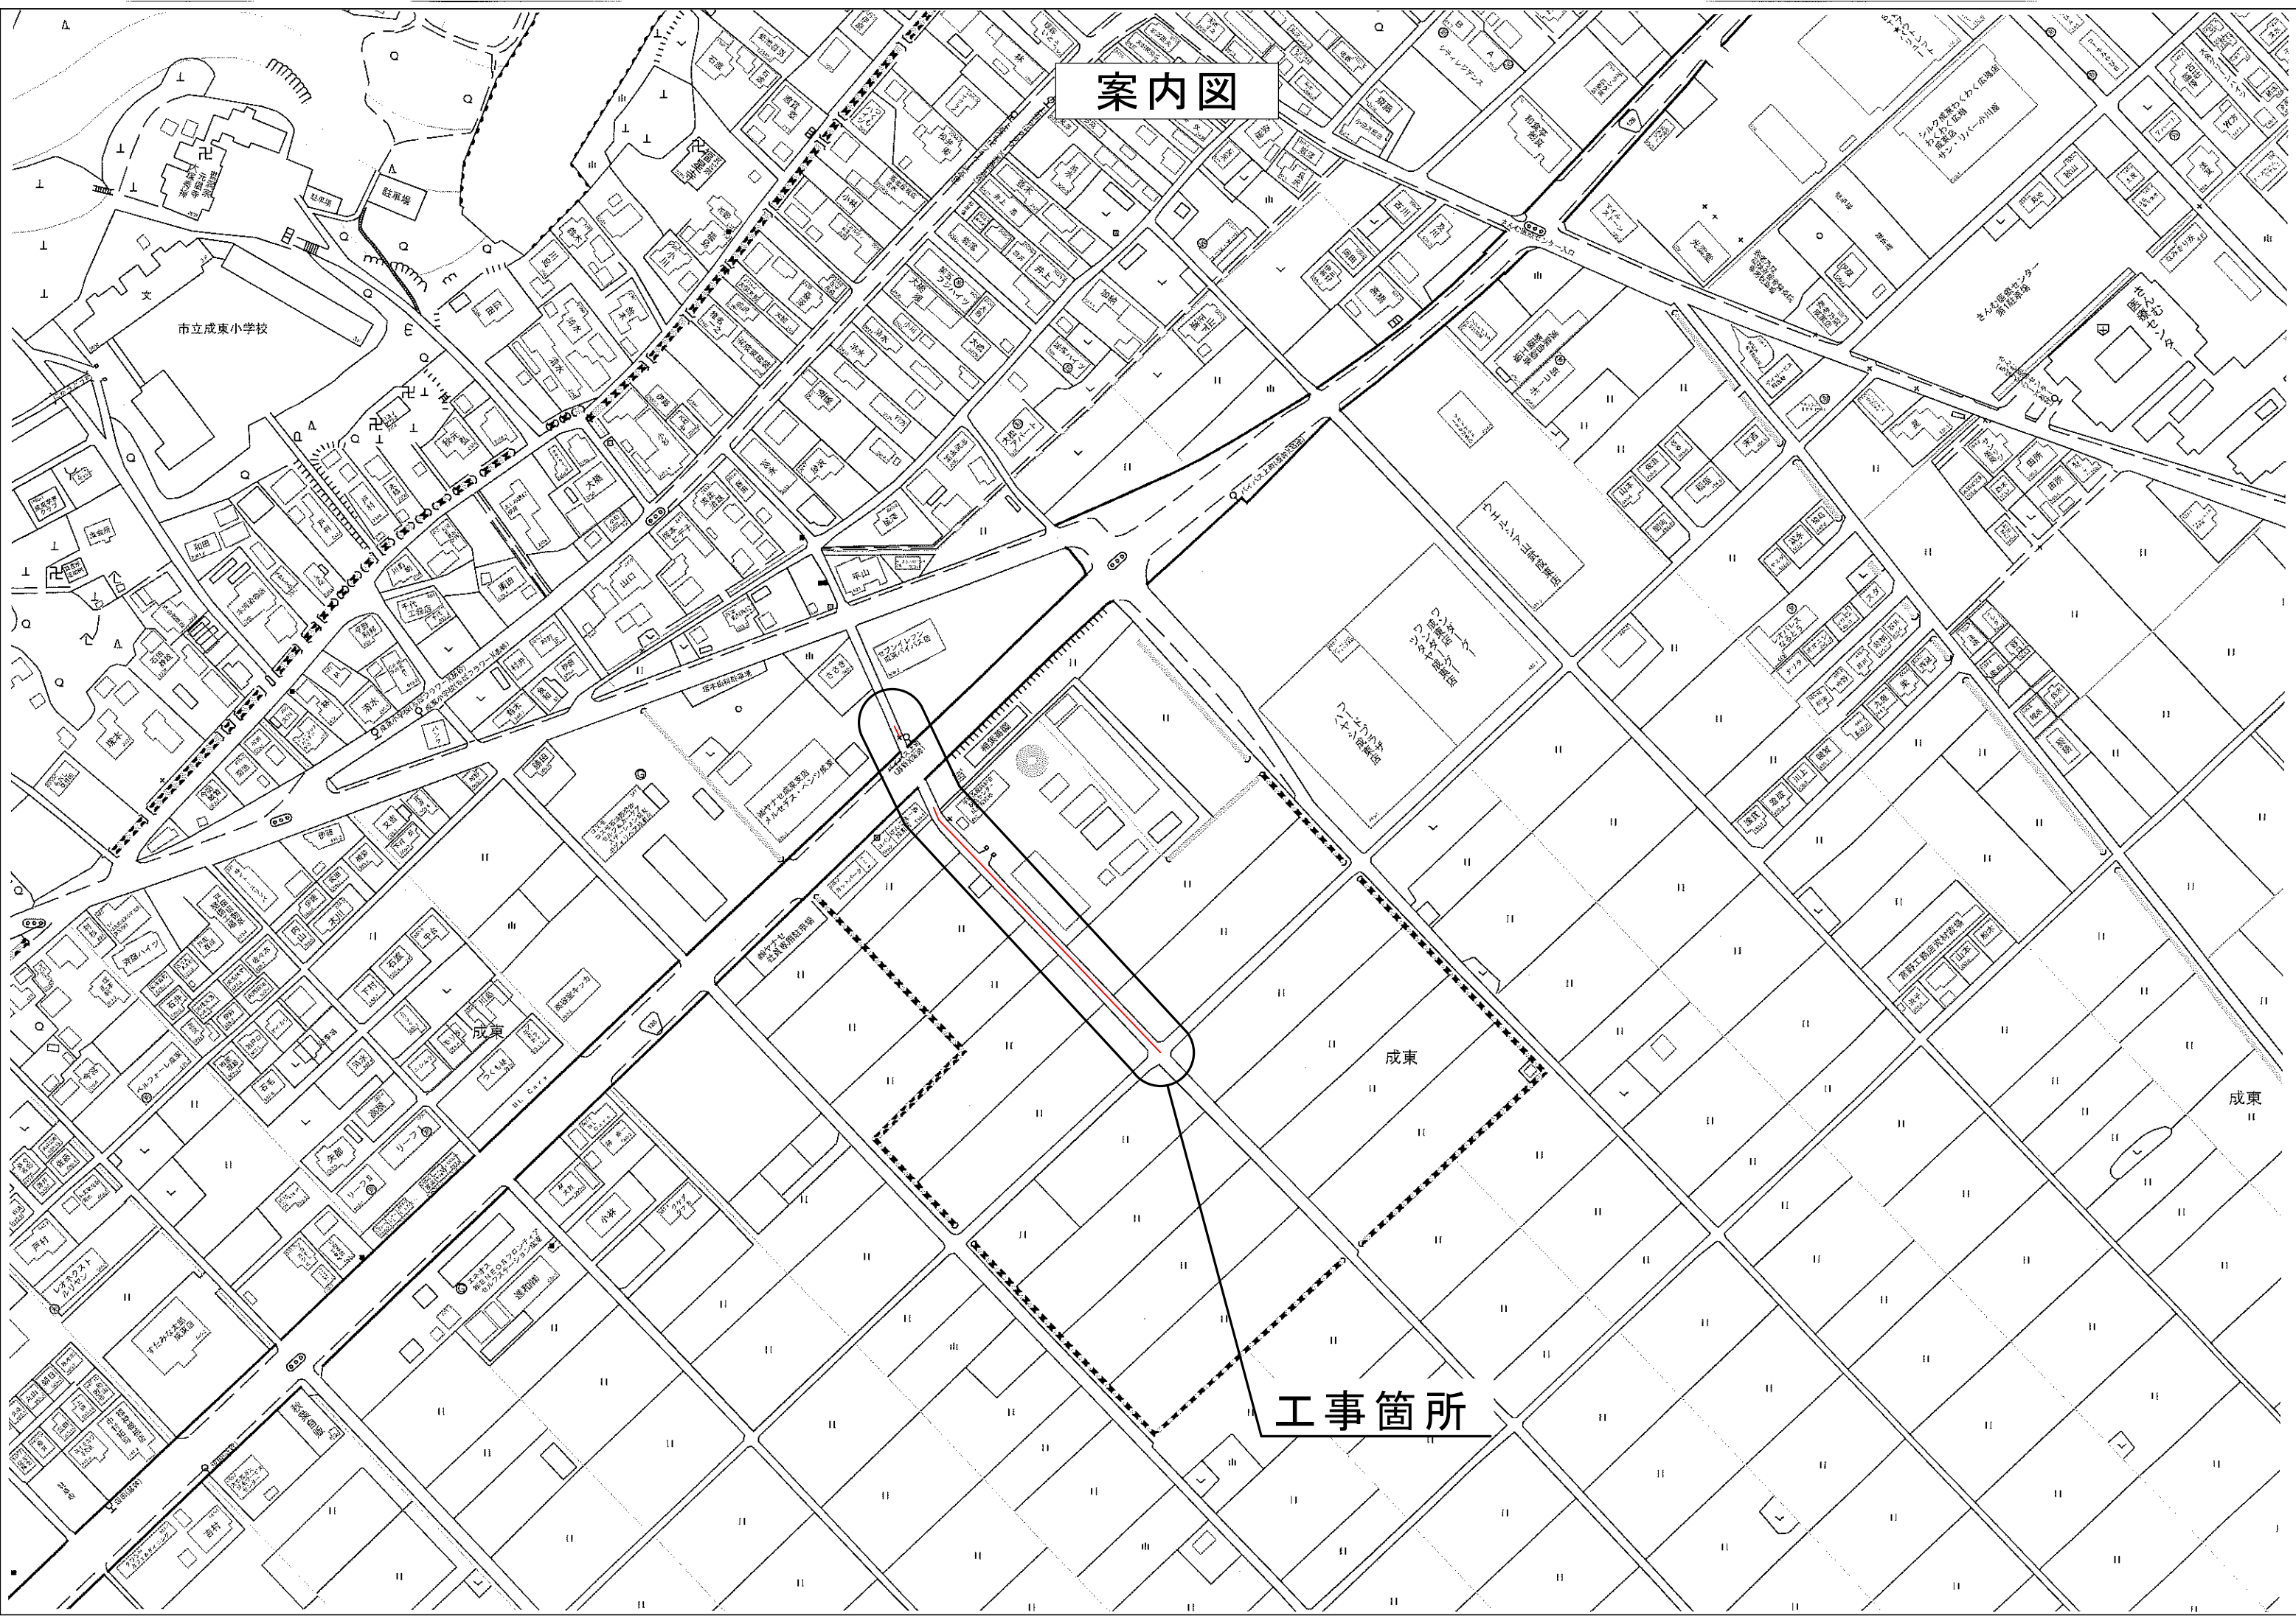

市立成東小学校

成東

成東

成東

工事箇所