

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市五木田 2 4 4 6 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 山武市五木田 2 4 4 6 番地先～同 2 2 3 1 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 8 年 3 月 1 6 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等は、なし。


④道路復旧は、本復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐	班長	班員		設計主任	浄書校合
工事名	山武市五木田2446番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市五木田2446番地先～同2231番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 1. 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=8.3m											
備考	配水管除却：VP φ 75 L=7.8m（撤去）											
工事施行方法		請 負										

案内図

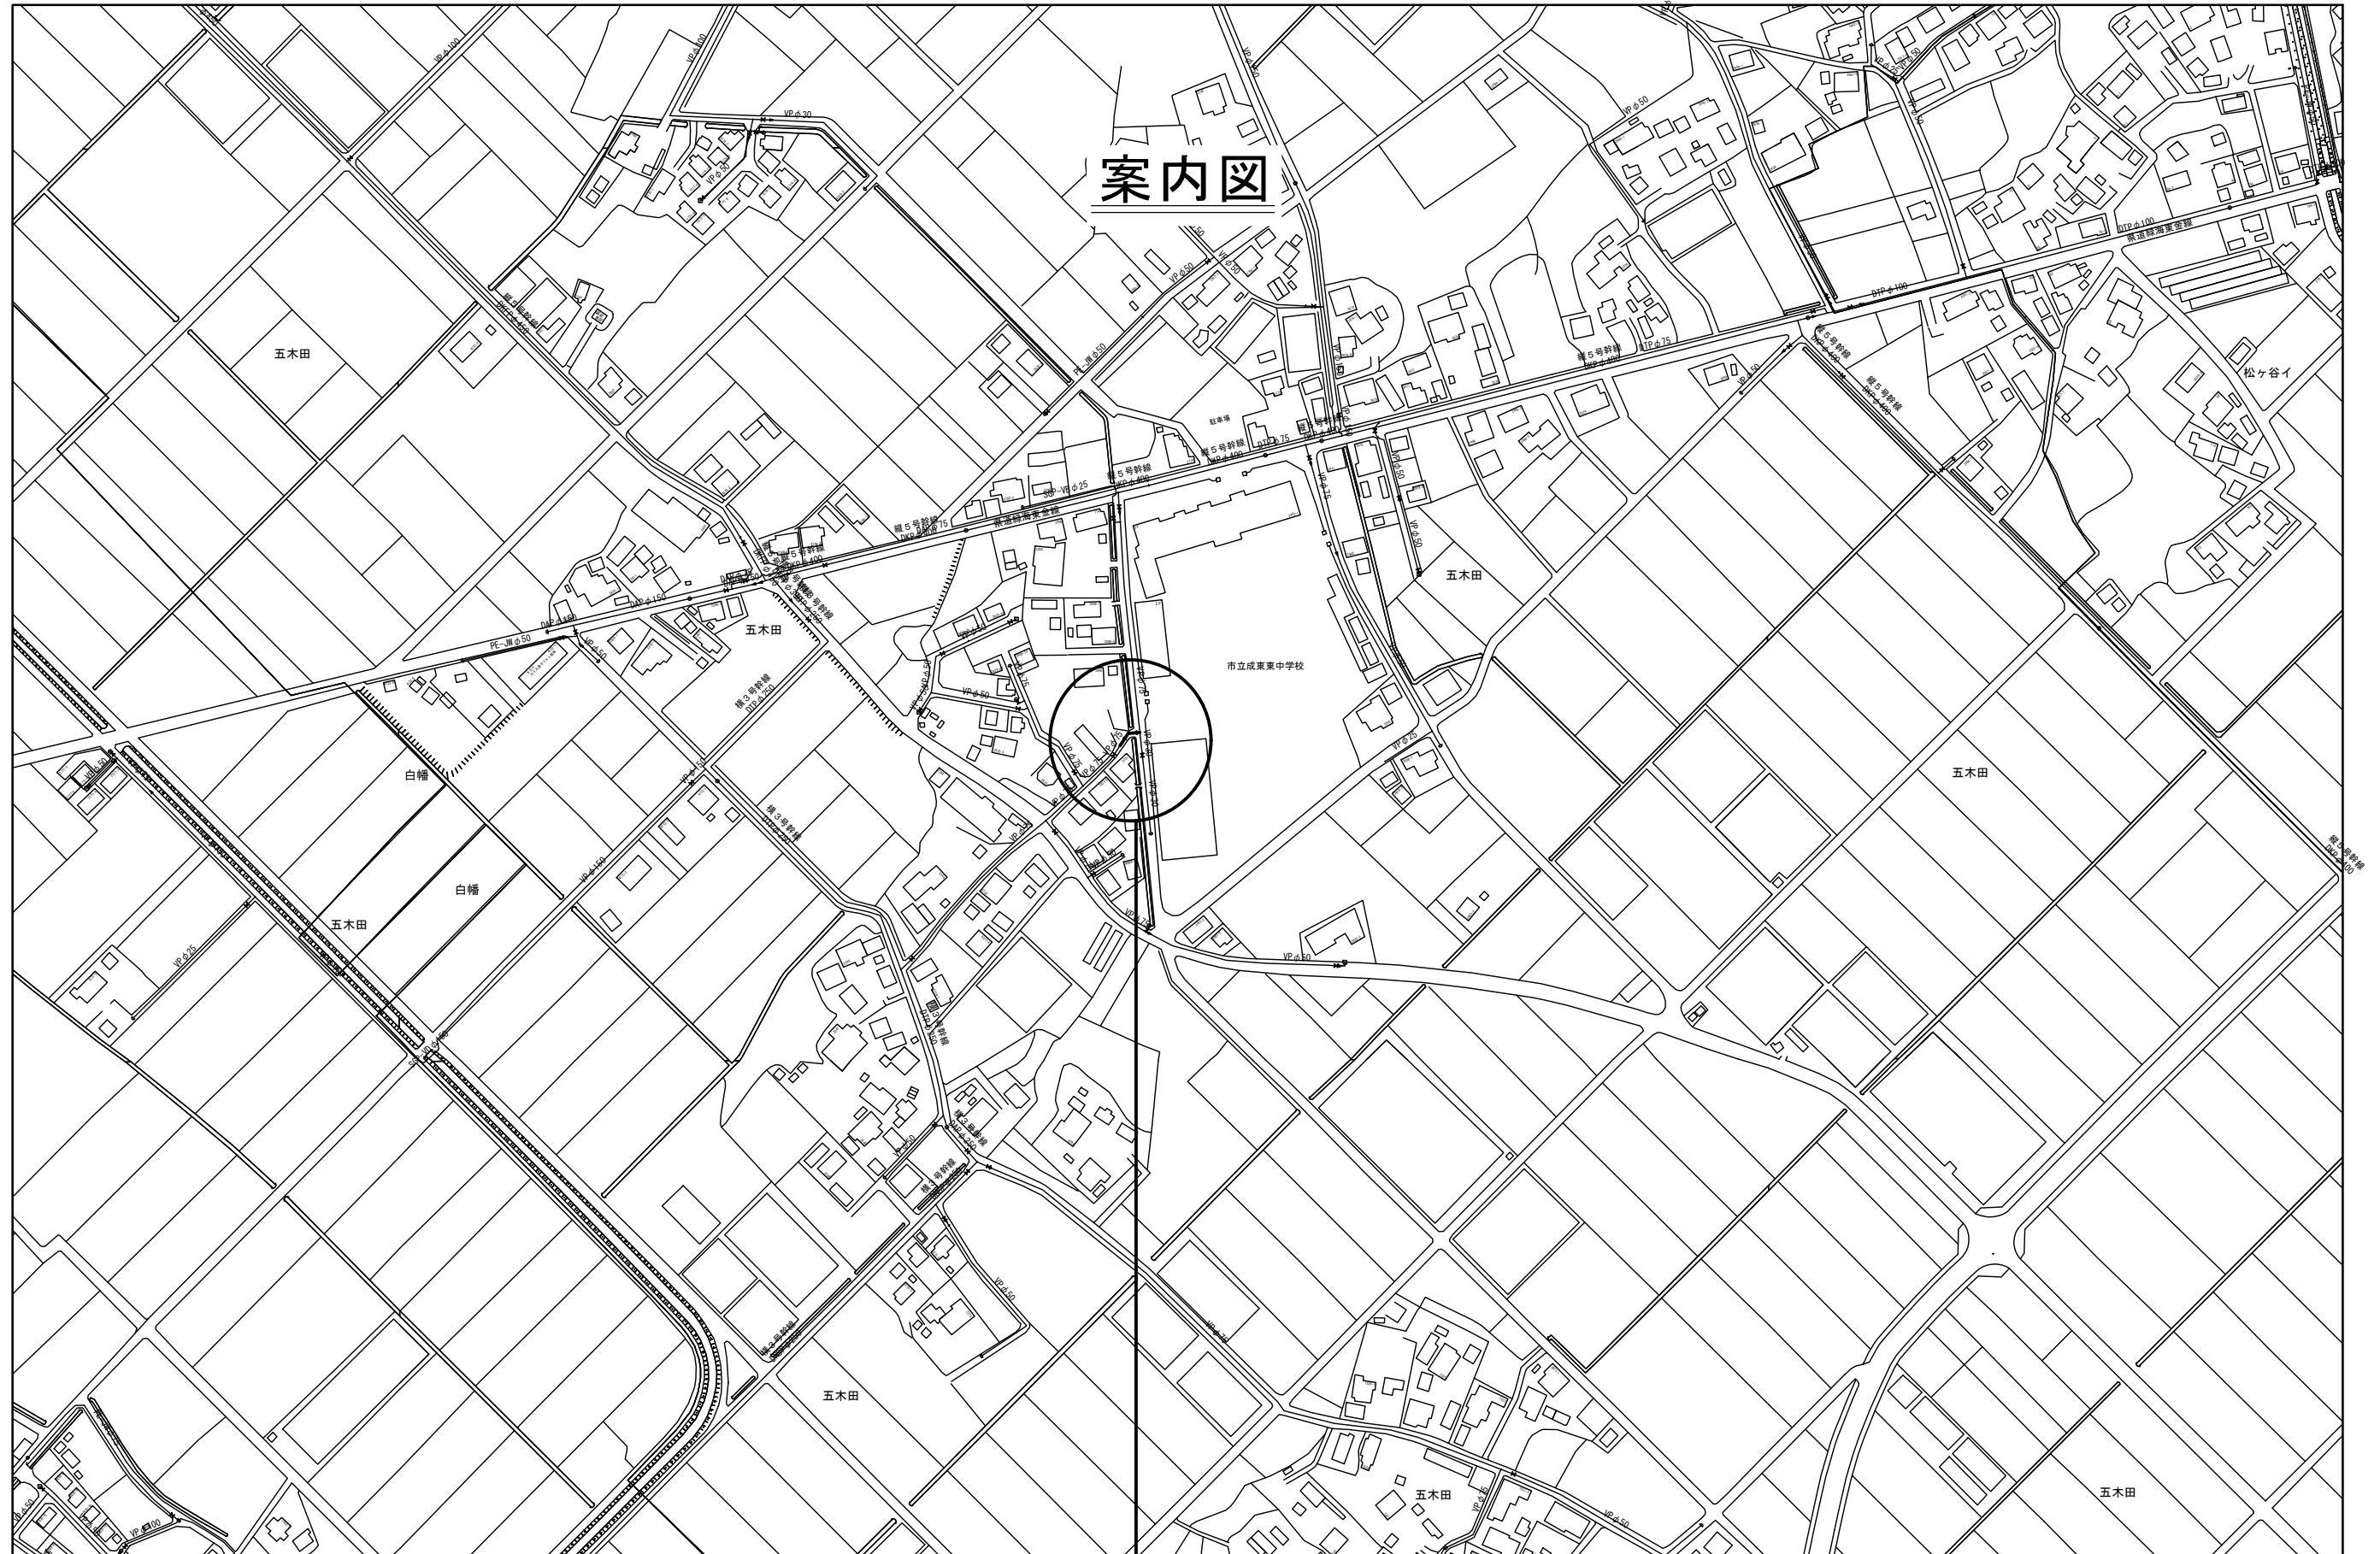

工事箇所