


## 主な拠点給水所

震災により既存の配水施設を使用しての給水が不可能となり、全面的な断水状態に至った場合の応急給水の水源場所であり、給水拠点自体が断水することのないよう耐震構造化されている拠点給水所は、下記のとおり4配水場（東金、大網、成東、松尾）の他2地点を設定してあります。

なお、配水池及び拠点給水所2地点の位置図（略図）を示します

	施設名	所在地	最大容量
配 水 場	東金配水場	東金市大豆谷787-1	16,400 m <sup>3</sup>
	大網配水場	大網白里市小西925-2	13,100 m <sup>3</sup>
	成東配水場	山武市和田897	4,800 m <sup>3</sup>
	松尾配水場	山武市松尾町蕪木831-1	3,200 m <sup>3</sup>
拠 点 給 水 所	成東小学校	山武市成東2692	100 m <sup>3</sup>
	南郷小学校	山武市上横地884-1	100 m <sup>3</sup>

# 拠点給水所

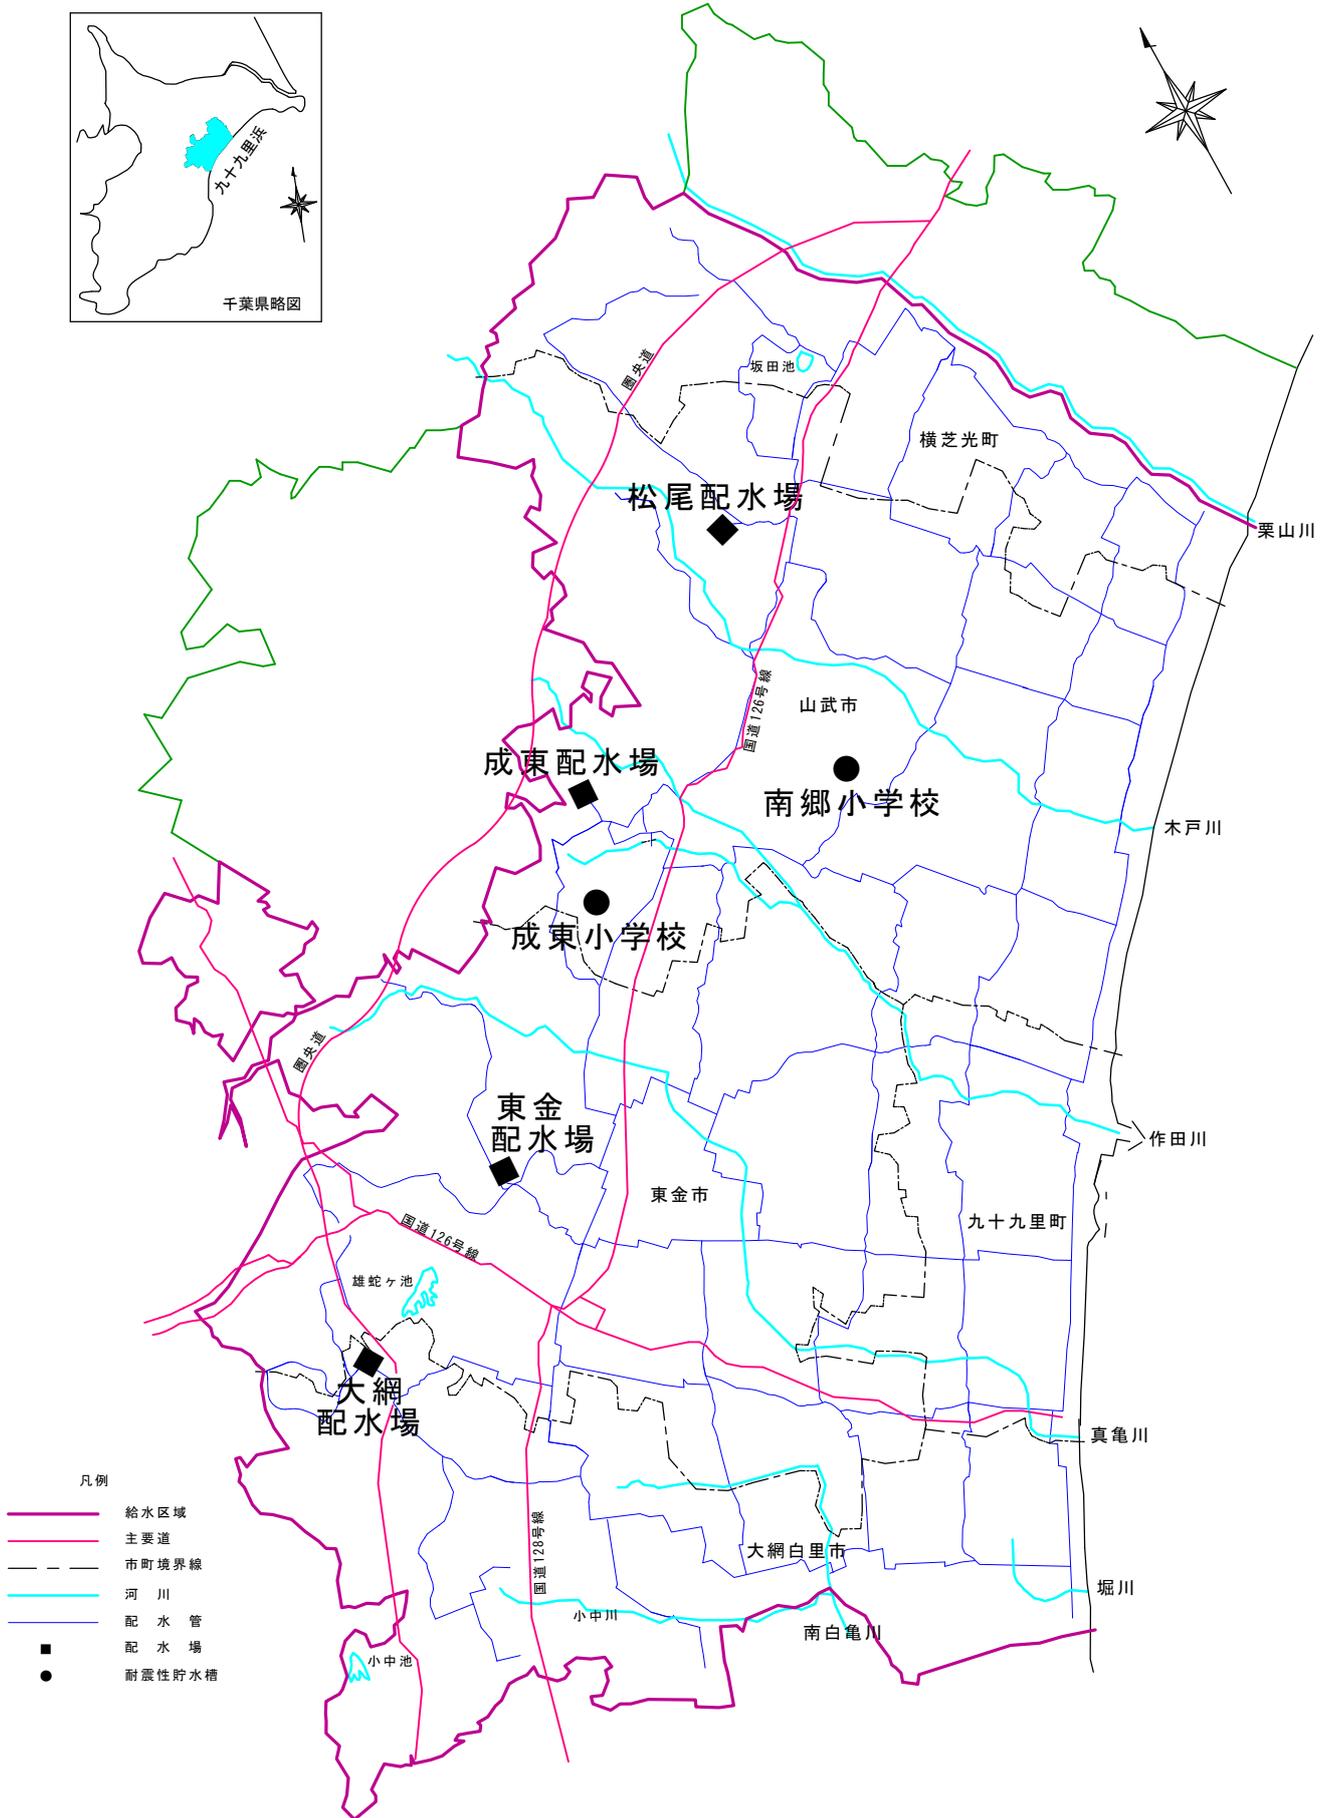

## 凡例

- 給水区域
- 主要道
- 市町境界線
- 河川
- 配水管
- 配水場
- 耐震性貯水槽